

NIMC2400-C10W-L运动控制器使用说明书

使用说明书

版本：A



目 录

1 安全说明和警告	3
1.1 重要信息	3
1.2 安全注意事项	3
2 关于手册	5
2.1 简介	5
2.2 适用范围	5
3 技术规格	5
3.1 产品型号定义	5
3.2 物理特性与尺寸	5
3.3 技术数据	6
3.4 指示灯信号	7
3.5 连接器定义	8
4 安装调试	11
4.1 安全须知	11
4.2 准备	11
4.3 安装方式	14
4.4 其他	14
5 版本信息	15

1 安全说明和警告

1.1 重要信息

在安装和调试 NIMC2400-C10W-L 控制器之前，必须仔细阅读本手册；严禁擅自转载、复制本说明书的部分或全部内容；北京立迈胜控制技术有限公司有权为了提高产品的性能，进行技术改造，进一步优化改进硬件和软件，恕不另行通知。

1.2 安全注意事项

这里提示的注意事项，目的是为了使您能安全、正确地使用产品，并防患于未然，以免给您和他人造成危害或损伤。请您对其内容充分理解以后再使用本产品。

 警告	在操作时违反本警告事项所示的内容要求，可能会导致人员死亡或负重伤。
 注意	在操作时违反本警告事项所示的内容要求，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。
 重要	为了使您能正确地使用产品，在正文的相关使用项目中记载着用户务必遵守的事项。



警告

整体

- 请勿在爆炸性气体环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境、容易沾水的场所以及可燃物附近使用本产品，否则有可能引起火灾或致伤。
- 设置、连接、运行、操作、检查、故障诊断作业请由具备适当资格的人实施，否则有可能引起火灾、致伤或造成设备损坏。
- 请勿在通电状态下进行移动、设置、连接和检查等操作，请切断电源后再进行，否则有可能引起触电或设备损坏。

搬运

- 搬运时请勿手持控制器电缆线，否则有可能造成设备损坏。

安装

- 请将控制器安装在指定的、安全的工作环境下，否则有可能造成设备损坏。

连接

- 控制器的电源输入电压请务必控制在额定范围内，否则有可能引起设备损坏或火灾。
- 控制器的电源，请使用初级和次级强化绝缘的直流电源，否则有可能引起触电。
- 请严格按照连接图进行连接，否则有可能引起设备损坏。
- 请勿强行弯曲、拉扯或夹住连接电缆线。

修理、拆解、改造

- 请勿将控制器进行拆解或改造，否则有可能致伤。需要检查或修理时，请与北京立迈胜控制技术有限公司联系。

 注意

整体

- 使用控制器时，请勿超过其规格允许的范围，否则有可能致伤或造成设备损坏。

安装

- 控制器周围请勿堆放妨碍通风的障碍物，否则有可能造成设备损坏。

运行

- 请按指定的参数要求使用控制器，否则有可能造成设备损坏。

保养、检查

- 进行绝缘电阻测量或绝缘耐压试验时，请勿碰触控制器，否则有可能引起触电。

报废

- 控制器报废时，请尽可能将其拆解，作为工业废弃物实施处理。

 重要

- 请由具备电气、机械工业等专业知识的人员使用本产品。
- 使用前，请熟读并充分理解「安全说明和警告」，以便正确地使用控制器。
- 本产品是为在一般工业设备中使用而设计制造的。请勿将其用于其它用途。无视本忠告而造成的损失，本公司将不承担任何赔偿责任，特此声明，敬请谅解。

2 关于手册

2.1 简介

NIMC2400-C10W-L 是北京立迈胜控制技术有限公司最新推出的新一代创新型一体化控制器，结合现代控制技术在工业设计中的理念，NIMC2400 创造性地将工业控制面板 HMI 与立迈胜自主研发的控制平台、PLC 功能、运动控制功能整合在同一硬件设备中；它通过可视化的界面和操作方式，使操作人员能够方便地监控和控制机器设备的运行状态。并支持 PLC 多种编程方式、逻辑控制功能及多种运动控制算法。

NIMC2400-C10W-L 具有 EtherCAT 主站、MODBUS、CANopen 等多种现代工业现场总线接口，可根据客户需要扩展，性能强大的 ARM64 Cortex-A55 四核处理器，支持复杂的数据处理、实时计算等，适用于现代工业中复杂、多变、以及苛刻的用户需求，为您提供可扩展、简洁、经济而且先进的解决方案。

本手册用于介绍 NIMC2400-C10W-L 系列运动控制器的产品功能、产品设置、产品用途及使用方法等，使用本产品前，请仔细阅读这些说明。

2.2 适用范围

NIMC2400-C10W-L 运动控制器

3 技术规格

3.1 产品型号定义

NIMC2400 系列运动控制器系列产品每种产品型号的定义如下图所示：

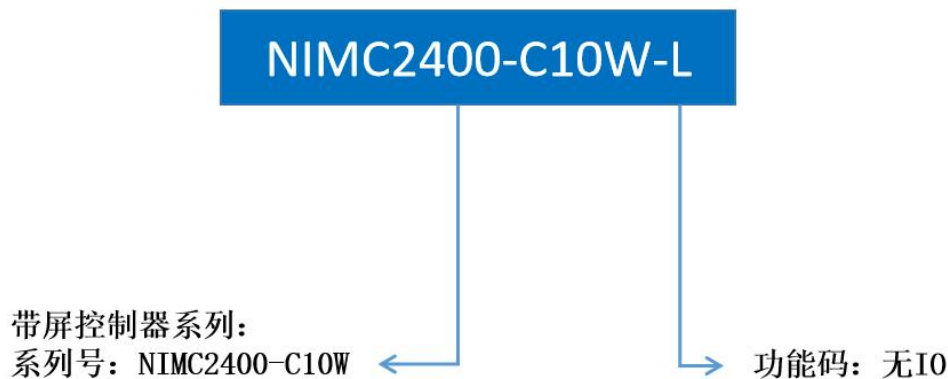


图 3-1

产品型号	控制软件	功能描述
NIMC2400-C10W-L	NIMCS2000软件	NIM_SML轻量单轴运动控制库 NIM_SMB标准单轴运动控制库

3.2 物理特性与尺寸

尺寸单位：mm

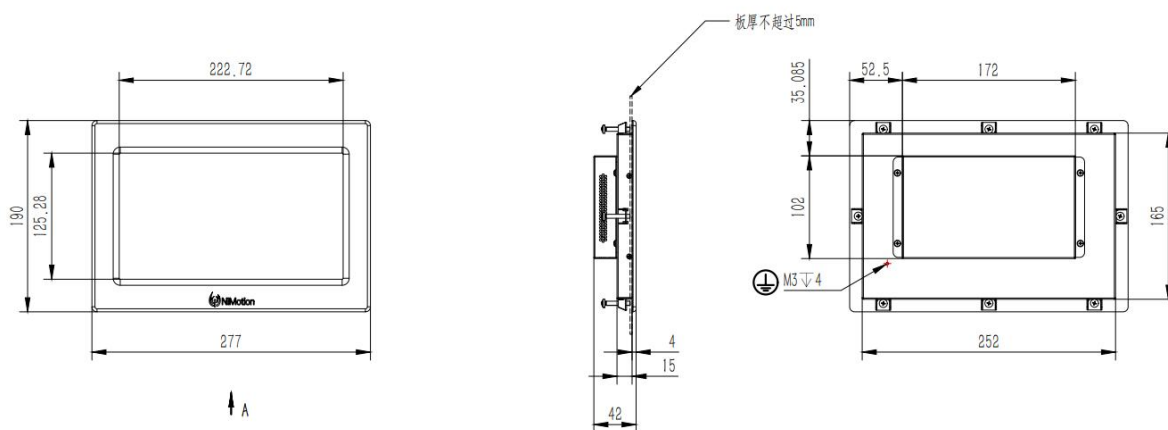


图 3-2

3.3 技术数据

3.3.1 控制器电气参数

本控制器详细规格参数如下表所示：

表 3-1 规格参数

硬件规格	
外形尺寸	277 × 190 × 42mm
开孔尺寸	252.5 x 165.5mm
重量	1.35kg
外壳材质	铝，铁
输入电源	
电源电压	10VDC~52VDC
输入电压	IEC 60950 和 IEC 61558-2-4 或等同标准
内部功耗	13W@24VDC
输入电流	3A(包括内部消耗电流+控制器输出电源外接负载消耗电流)
保险丝	内置直流可恢复保险丝
输出电源	
输出电压	≥0.9VCC
输出电流	0.7A@24VDC
显示屏	
尺寸	10.1'
触控类型	电阻式
分辨率	1024 × 600
背光	LED
功耗	2.7W
显示类型	TFT 液晶屏
系统	
处理器	ARM64 Cortex-A55 四核 2.0GHz
内存	2GB
闪存	16GB eMMC
控制软件	
运行版本	1.0.7 及以上

EtherCAT	支持
CANopen	支持
Modbus TCP	支持
Modbus RTU	支持
操作系统	
linux 版本	Debian11.8
操作系统实时补丁	Xenomai3
串行端口	
RS232_1	1，非隔离
RS232_2	1，非隔离
RS485_1	1，隔离
RS485_2	1，隔离
CAN1	1，隔离
CAN2	1，隔离
以太网通讯	
端口数量	3
ECAT	10/100/1000 Base-T (RJ45) 支持 EtherCAT 协议
ENET1	10/100/1000 Base-T (RJ45) 支持以太网和 Modbus-TCP 协议 以太网线要求采用5类屏蔽双绞线
ENET2	
其他端口	
TF	支持 Micro SD
Type-C 接口	系统升级使用
USB1	USB 2.0 500mA
环境	
工作环境温度	0℃ ~ 55℃
存储温度	-25℃ ~ +70℃
湿度	5% ~ 85% RH 无冷凝
冲击	6G, half-sine, 11ms 符合 IEC60068-2-27
振动	1G, 符合 IEC 60068-2-6
认证及标准	
常规	CE, CCC

3.4 指示灯信号

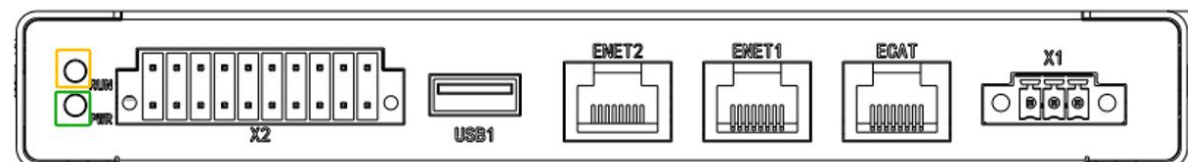


图 3-3

3.4.1 系统指示灯

表 3-2

PWR (绿)	RUN (黄)	状态含义
---------	---------	------

常亮	常亮	电源正常，控制器未工作
常亮	慢闪	电源正常，控制器工作正常
常亮	快闪	电源正常，PLC 程序运行
灭	灭	未上电或电源故障

3.5 连接器定义

3.5.1 概览

运动控制器的连接器如下图所示，本图为控制器前视图。

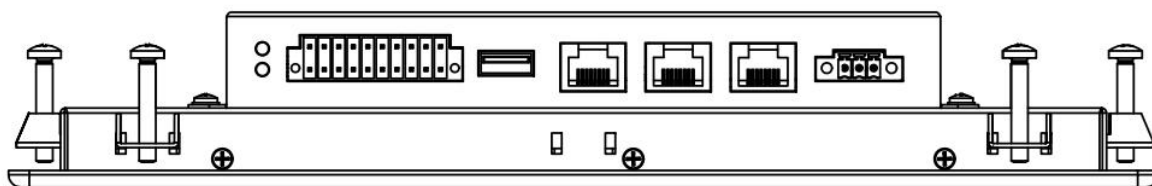


图 3-4

3.5.2 X1

X1 为系统电源接口，前视图中引脚排序如下图示，左侧引脚为 1。

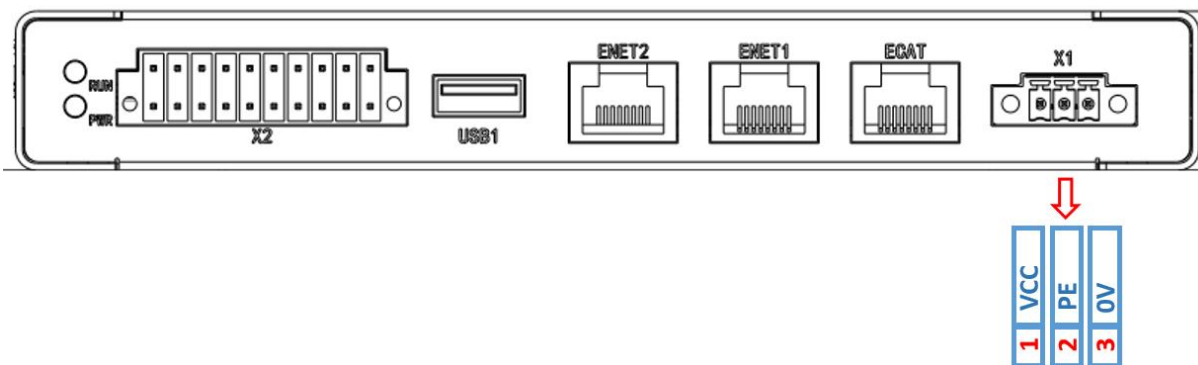


图 3-5

表 3-4

引脚	功能	说明
1	VCC	电源输入正极
2	PE	保护地
3	0V	电源公共端

3.5.3 X2

X2 为 485、232 和 CAN 连接器，前视图中引脚排序如下图示，左上角为引脚 1。

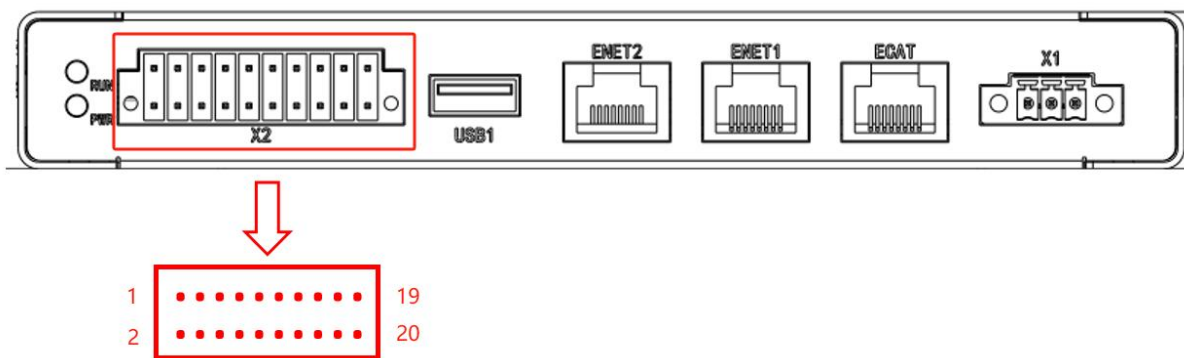


图 3-6

表 3-4

引脚 Pin	功能 Features	说明 Instructions	备注
2	232T1	第一路 RS232 TXD 发送	
4	232R1	第一路 RS232 RXD 接收	
6	232G1	第一路 RS232 接地端	非隔离地
1	232T2	第二路 RS232 TXD 发送	
3	232R2	第二路 RS232 RXD 接收	
5	232GND2	第二路 RS232 接地端	非隔离地
8	485A1	第一路 RS485_A	
10	485B1	第一路 RS485_B	
12	485G1	第一路 RS485 接地端	隔离地
7	485A2	第二路 RS485_A	
9	485B2	第二路 RS485_B	
11	485G2	第二路 RS485 接地端	隔离地
14	CANH1	第一路 CAN H	
16	CANL1	第一路 CAN L	
18	CANG1	第一路 CAN 接地端	隔离地
13	CANH2	第二路 CAN H	
15	CANL2	第二路 CAN L	
17	CANG2	第二路 CAN 接地端	隔离地
19	—	—	
20	—	—	

注意事项:

1、232 两个接地端是非隔离的，两个串口连接其它设备的时候，两个系统电源要共地。

2、485 两个接地端以及 CAN 的两个接地端都是隔离的，需要单独去接，不能接在一起；也不能接在数字地 DGND 上。

串口号说明：

硬件接口	NIMCS2000 串口号
RS232_1	ttyO0
RS232_2	ttyO1
RS485_1	ttyO2
RS485_2	ttyO3

3.5.4 ECAT/ENET

EtherCAT/EtherNET 接口：

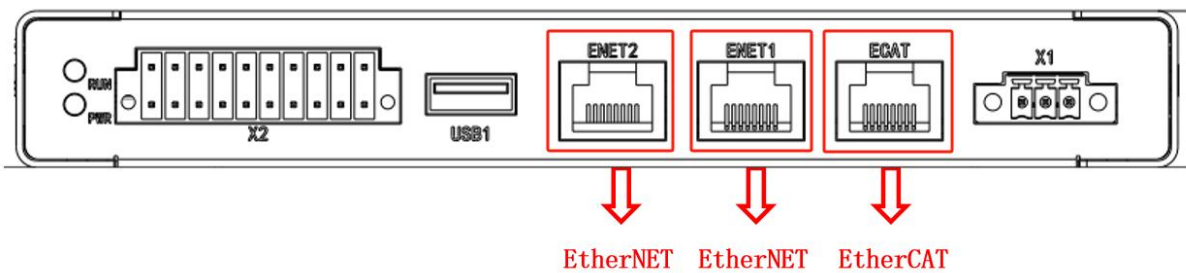


图 3-16

ECAT: EtherCAT 通信接口，未分配 IP 地址；

ENET1: EtherNET 通信接口，默认分配的 IP 地址：192.168.1.200；

ENET2: EtherNET 通信接口，默认分配的 IP 地址：192.168.2.200；

3.5.5 BOOT按键

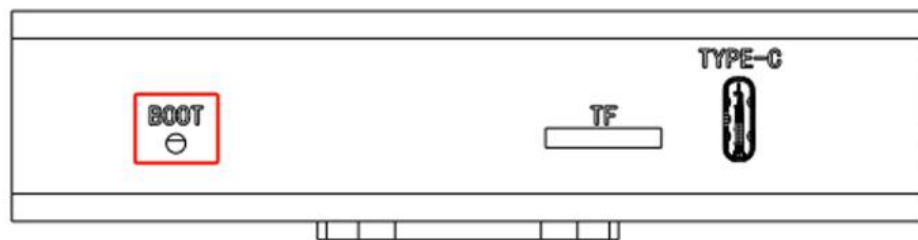


图 3-17

3.5.6 TF卡



图 3-19

3.5.7 TYPE-C接口

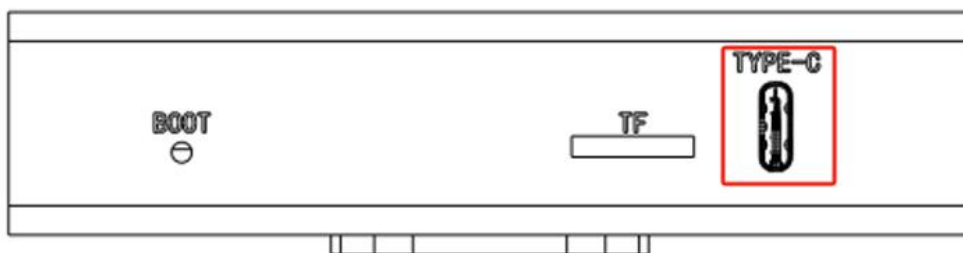


图 3-20

4 安装调试

4.1 安全须知

警告

控制器使用的环境温湿度应当满足-10℃ ~ +60℃相对湿度 10%RH~85%RH，且无凝结。

控制器电源电压额定为 24V，最大不能超过 32V，注意电源极性不能接反。

重要

线缆连接：

- 控制器电源线采用 20~22AWG 红黑双色双绞铜导线。
- CAN 通信线采用特性阻抗为 120Ω，22~24AWG 双绞屏蔽线。
- IO 通道信号电缆长度不超过 1 米，采用 24AWG 红黑双色双绞线铜导线，大于 1 米时信号要选用屏蔽电缆。
- 各类电缆布线应分束、分槽布线，不同类的电缆发生交叉，电缆与电缆之间要成直角。IO 信号线和 CAN 通信线离电源线>0.2m。

接地要求：

本控制器为金属外壳，使用过程中需保证系统接地良好：

- 控制器外壳要通过安装孔安装到控制器支架上，支架要可靠接保护地，接地电阻≤0.1Ω。

电气隔离要求：

CAN 通信、RS485 通信、IO 端口等为电气隔离，使用过程中保持与系统电源的良好电气隔离。

4.2 准备

安装所需要的组件：

- 依据手册要求的电源
- 运动控制器
- 所需要的通信线缆
- 一台安装好 NIMCS2000 编程软件的 PC 机

4.2.1 通过网线连接控制器

使用网线连接 PC 机与运动控制器，如果连接的网口为 ENET1，运动控制器 IP 地址为：

192.168.1.200，并将 PC 机本地地址设置为 192.168.1.100；如果连接的网口为 ENET2，运动控制器 IP 地址为：192.168.2.200，将 PC 机本地地址设置为 192.168.2.100。



图 4-1

给运动控制器上电，在 PC 机上 ping 192.168.1.200 或 192.168.2.200，能 ping 通说明运动控制器已启动且通信正常。如下图所示：

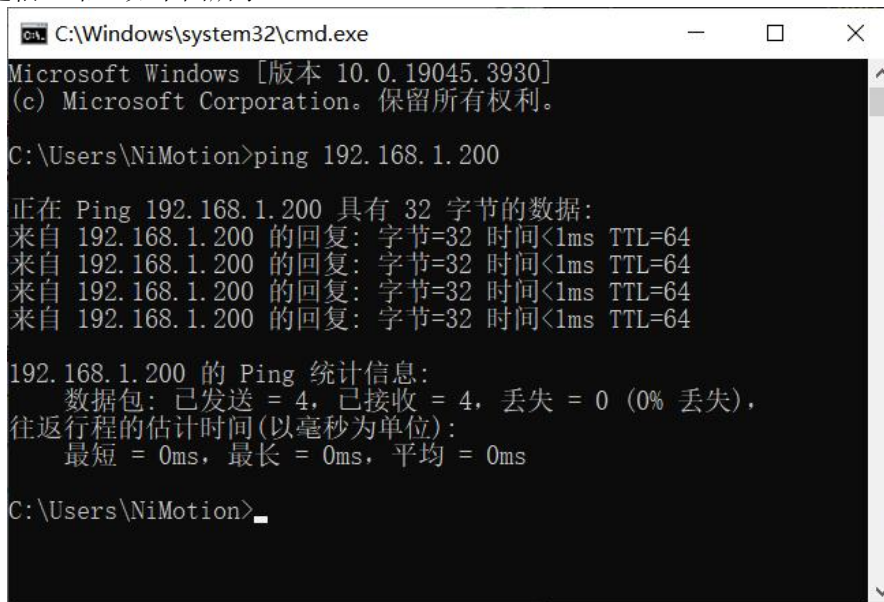


图 4-2

4.2.2 NIMCS2000编程软件工程下装

1. 通过 NIMCS2000 编程 PLC 软件打开示例工程：NIMC2400N_Test
菜单栏中选择“编译”按钮，构建工程



图 4-3

2. 连接 NIMC2400 控制器

(1) 菜单栏中选择“连接 PLC 目标”按钮，连接 PLC



图 4-4

(2) 菜单栏中选择“传输”按钮，下装工程



图 4-5

(3) 菜单栏中选择“启动”按钮，启动 PLC



图 4-6

连接控制器成功后，如下显示：

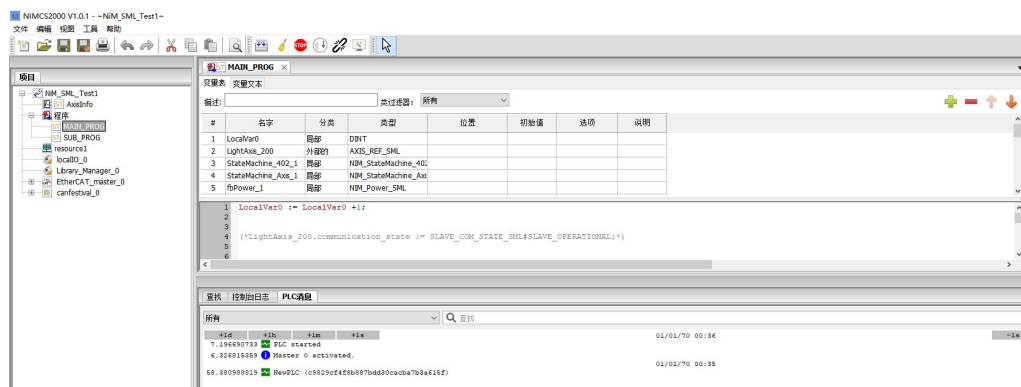



图 4-7

(4) 菜单栏中选择“停止”按钮，停止 PLC 运行



图 4-8

4.3 安装方式

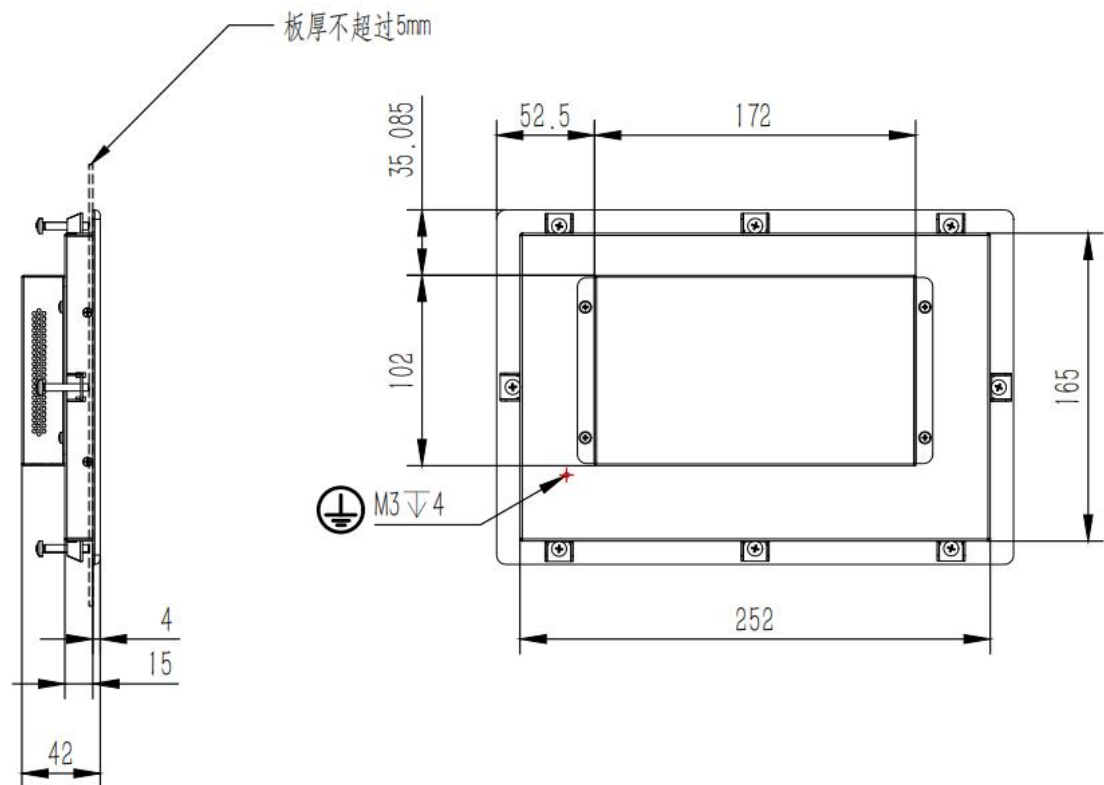

- 安装上图安装控制器（单位：mm），震动较大的场合需要给螺钉涂抹螺纹胶防止松动。
- 控制器的安装方向要使散热片的方向与系统的散热风道一致，以保证良好的散热效果。
- 控制器的接线端面至少预留 30mm 的空间，以便于维护操作。
- 控制器接线要在离控制器 30~40mm 处有硬支撑绑扎，以防止长时间振动插头松动。

4.4 其他

在给控制器供电前，确认正确连接通信线缆、电源线缆。

5 版本信息

手册版本	日期	修改记录
A	2025.5.28	创建



NiMotion官方网站

北京立迈胜控制技术有限公司
Beijing NiMotion Control Technology Co., Ltd.

地 址：北京市大兴区金星路12号院3号楼
电 话：010-60213882
传 真：010-60213882
邮 箱：nimotion@nimotion.com
网 址：www.nimotion.com

南京立迈胜机器人有限公司
Nanjing NiMotion Robotics Co., Ltd.

地 址：南京市六合区虎跃东路8号B6栋
电 话：025-57569916
传 真：025-57569916
邮 箱：salesNJ@nimotion.com
网 址：www.nimotion.net

立迈胜深圳办事处
NiMotion Group Shenzhen Office

地 址：深圳市南山区云谷创新产业园二期4栋
手 机：19926697610
邮 箱：salesSZ@nimotion.com